


JELMAGYARÁZAT:


- Gömbcsap
- Szűrő
- Visszacsapó szelep
- Háromjáratú szelep
- Mágnesszelep
- Szivattyú
- Automata légtelenítő szelep
- Hőmérő
- Nyomásmérő
- Fűtési előfűtő vezeték
- Fűtési visszatérő vezeték
- Gázvezeték mért, kismomású
- Bontandó vezeték

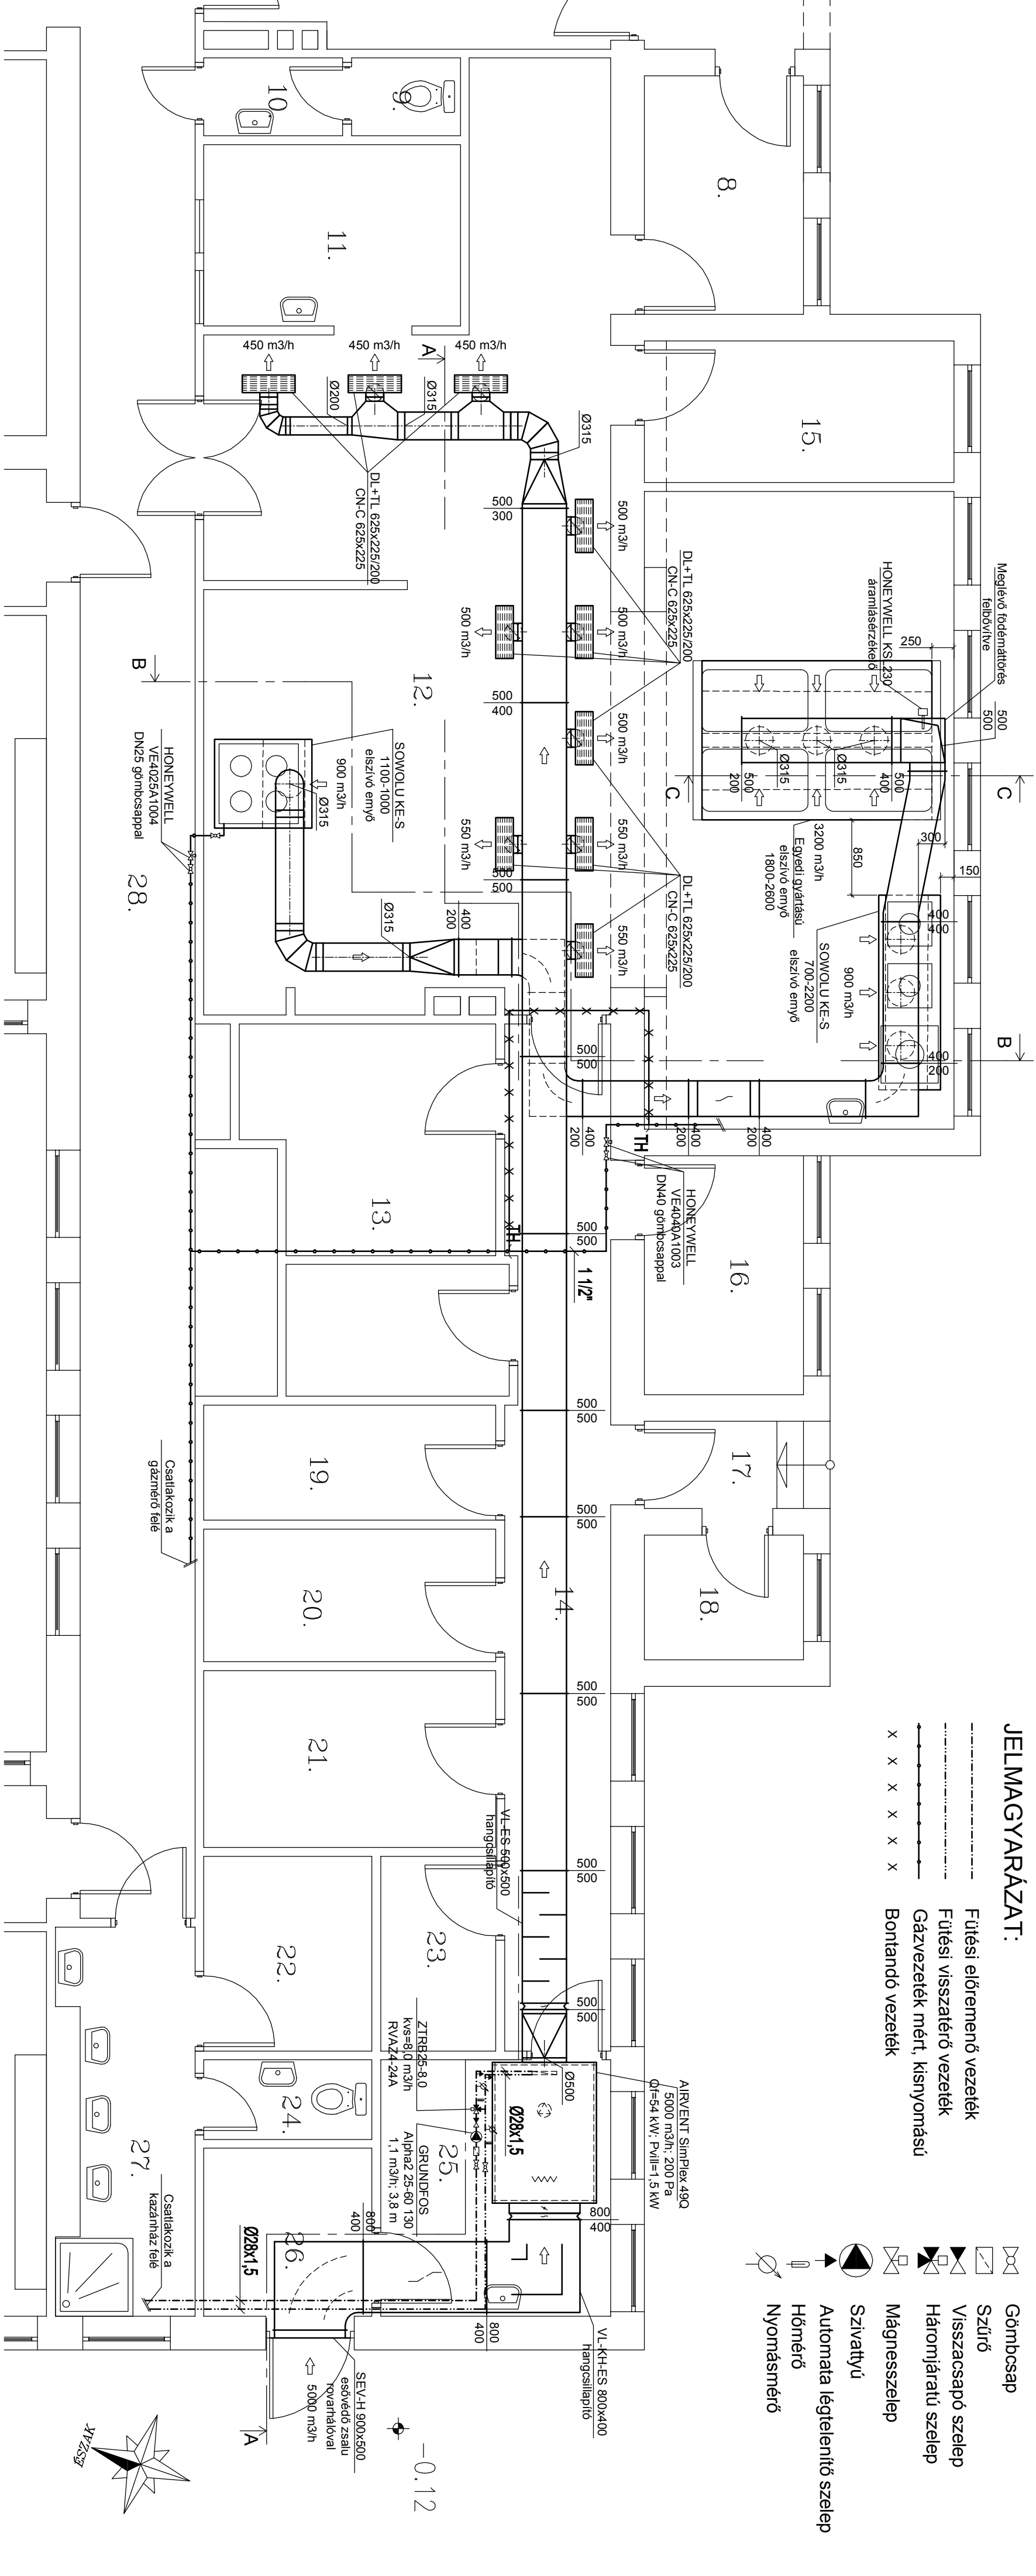


Helyiségek (alapterületi) kimutató

Földszint	
1. Iroda	13,60 m2
2. Wc	1,44 m2
3. Mosdó	1,33 m2
4. Előter	1,70 m2
5. Iroda	12,00 m2
6. Lépcső	6,40 m2
7. Előcsarnok	11,35 m2
8. Edénymosó	4,86 m2
9. Wc	1,08 m2
10. Előter	1,37 m2
11. Fehér mosogató	5,96 m2
12. Főzőkonyha	66,34 m2
13. Hűs elkészítő	10,62 m2
14. Folyosó	13,95 m2
15. Fekete mosogató	5,64 m2
16. Tojásmosó	4,86 m2
17. Fedett előter	1,75 m2
18. Kulkatoló	2,54 m2
19. Kézi rakár	4,34 m2
20. Pékáru	4,95 m2
21. Szárazfű rakár	6,60 m2
22. Öltöző	4,40 m2
23. Iroda	kerámia
24. Wc	kerámia
25. Zöldsegrakár	kerámia
26. Földesfű rakár	kerámia
27. Mosdó-tusoló	kerámia
28. Folyosó	kerámia

C - C METSZET



B - B METSZET



MEGJEGYZÉS:

A légszűrő hálózati anyaga horganyzott acéllemez. Flexibilis cső még a befűvő dobozoknál sem alkalmazható. A csőhálózat külső-beiű fertőtleníthetőségét biztosítani kell, ezért nem kerül rá szigetelés. A négy-szög keresztmetszetű csatlakozások MEZ peremmel, a kör keresztmetszetűk gumigyűrűs tömítéssel ellenőrzendők. A méretek a helyszínen ellenőrzendők! A meglévő lámpatesteket alsó sík: +2,5 m magára kell függeszteni, indokolt esetben minimális mértékben át kell helyezni vagy 90°-kal el kell forgatni.

Épület megnevezése, címe: NAPSUGÁR KÖZPONTI ÓVODA 2162 Órbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113.		Terv típusa: Kivitei terv
Rajz megnevezése: Főzőkonyha szellőzés korszerűsítés Földszint alaprajz és metszetek	Megrendelő: ÓRBOTTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2162 Órbottyán, Fő út 99.	
Építésképzés tervező: Vass Gábor 20-0542		Dátum: 2018. 04. 09. M 1:50 G-1